

Hoe toegankelijk is Gemeentehuis Gulpen- Wittem?



Hallo Gemeentehuis Gulpen-Wittem!

Op 20-6-2022 was onze Inspecteur Toegankelijkheid bij u op locatie voor een toegankelijkheidstoets. We willen u hierbij nogmaals van harte bedanken voor de gastvrijheid tijdens deze toets. We hebben de gegevens met zorg verwerkt en delen de tips graag in dit verbetervoorstel.

Leuk nieuws

Gemeentehuis Gulpen-Wittem wordt op zeer korte termijn gepresenteerd in de Ongehinderd app en zal daardoor goed vindbaar zijn voor alle mensen met een beperking.

Even kennismaken?

Wij zijn Ongehinderd, een social enterprise die zich inzet voor een toegankelijk Nederland. We brengen de toegankelijkheid van gebouwen in kaart, geven tips en adviezen en hebben de Ongehinderd app ontwikkeld, waarmee mensen met een beperking snel en makkelijk een uitstap buiten de deur kunnen plannen.

Onze oprichter Gerard had nog nooit stilgestaan bij toegankelijkheid, totdat hij in 2005 door een verkeersongeval zelf in een rolstoel belandde. Pas daarna realiseerde hij zich waar rolstoelgebruikers en mensen met andere beperkingen in het alledaagse leven tegenaan rollen en lopen. Hij besloot om in actie te komen en richtte Ongehinderd op.

Waarom toegankelijk?

Wist u dat er op dit moment al 2,5 miljoen Nederlanders met een beperking zijn? Door de dubbele vergrijzing is dit aantal al fors aan het toenemen. Natuurlijk wilt u deze gasten - net als ieder ander – bij uw locatie ontvangen. Maar hoe zorgt u dat deze toegankelijk is voor mensen met verschillende soorten beperkingen? Ongehinderd geeft tips over verbeteringen zodat u iedereen een zo toegankelijk en gastvrij mogelijke beleving kunt bieden.



100% toegankelijkheid

Zou natuurlijk fantastisch zijn, maar dit kan niet altijd. Dat hoeft ook niet. In dit voorstel vindt u allereerst eenvoudige verbeteringen. Hiermee kunt u veel mensen met een beperking al de belangrijkste voorzieningen bieden. Vervolgens vindt u ook aanpassingen waarmee uw locatie (op langere termijn) nog beter toegankelijk kan worden.

Certificaat

Wanneer u de aanpassingen in dit voorstel kunt realiseren, kunt u het Nederlands Keurmerk voor Toegankelijkheid ontvangen. We komen dan graag bij u langs voor een 2e check en natuurlijk om deze mijlpaal te vieren.



Eenvoudige verbeteringen

Weinig tijd en beperkt budget voor aanpassingen? In de meeste gevallen kunt u de volgende verbeteradviezen dan al uitvoeren. Het zou fantastisch zijn als dit lukt.

Spreekkamer 1 - Ruimte

1. De vrije draaicirkel is 72cm tot 30cm hoogte van de vloer.



Hierdoor is er onvoldoende manoeuvreerruimte voor bezoekers met een rolstoel of rollator.

Advies:

Zorg voor een vrije draaicirkel van minimaal 120cm tot 30cm hoogte van de vloer (tussen vaste objecten). Daarboven mag deze 15cm minder zijn.

Voor dit verbeterpunt gelden voor zilver (zie: **3**) aanvullende criteria. Lees verder als u hier rekening mee wilt houden en de toegankelijkheid nog verder wilt optimaliseren.



Brons

Heeft u tot dit punt alles kunnen oplossen? Neem dan snel contact op met ons, zodat u het Bronzen Keurmerk voor Toegankelijkheid kunt ontvangen! We komen dan graag langs voor een herkeuring en om het certificaat uit te reiken.

Wilt u de toegankelijkheid nog verder optimaliseren? Lees dan verder.



Heeft u ruimte om enkele (bouwtechnische) aanpassingen te doen? Dan zou het super zijn als u de volgende aanpassingen in de plannen mee kunt nemen:

De openbare parkeervoorziening binnen 50m - de parkeervoorzieningen - Haakse GPP

2. De gehandicaptenparkeerplaats is 455cm lang.



Hierdoor hebben bezoekers met een rolstoel niet voldoende ruimte om (veilig) in- en uit te stappen aan de achterzijde van de auto.

Advies:

Vergroot de gehandicaptenparkeerplaats tot een lengte van minimaal 500cm. Indien dit niet mogelijk is, realiseer dan een gehandicaptenparkeerplaats die voldoet aan één van de onderstaande opties:

Optie 1:

Indien een haakse gehandicaptenparkeerplaats op terrein:

Leg een gehandicaptenparkeerplaats aan met een afmeting van 500x350cm; op een aaneengesloten stroef oppervlak (geen schelpen, open bestrating e.d.); met een verkeersbord E06 of een ander bord met rolstoelsymbool en een 'P'. Zorg voor een duidelijke afbakening van het parkeervlak t.o.v. de omliggende bestrating d.m.v. lijnen (breedte minimaal 10cm) en/of een vlak met contrastwaarde van 0,3 t.o.v. de aansluitende bestrating. Indien er een stoeprand is, zorg voor een opritje op maximaal 5m afstand van het parkeervak met minimaal 85cm vrije doorgangsbreedte. Indien de verkeerssituatie dit niet toelaat dan dient het opritje zo dichtbij mogelijk te zijn.

Optie 2:

Indien een evenwijdige gehandicaptenparkeerplaats op terrein:

Leg minimaal één gehandicaptenparkeerplaats aan met een afmeting van 600x200cm; op een aaneengesloten stroef oppervlak (geen schelpen, open bestrating e.d.); met een verkeersbord E06 of een ander bord met rolstoelsymbool en een 'P'. Zorg voor een duidelijke afbakening van het parkeervlak t.o.v. de omliggende bestrating d.m.v. lijnen (breedte minimaal 10cm) en/of een vlak met contrastwaarde van 0,3 t.o.v. de aansluitende bestrating. Indien er een stoeprand is, zorg voor een opritje op maximaal 5m afstand van het parkeervak met minimaal 85cm vrije doorgangsbreedte.

Indien de verkeerssituatie dit niet toelaat dan dient het opritje zo dichtbij mogelijk te zijn.

Optie 3:

Indien een haakse of evenwijdige openbare gehandicaptenparkeerplaats:

Leg minimaal één gehandicaptenparkeerplaats aan met een afmeting van 600x350cm; op een aaneengesloten stroef oppervlak (geen schelpen, open bestrating e.d.); met een verkeersbord E06 of een ander bord met rolstoelsymbool en een 'P'. Zorg voor een duidelijke afbakening van het parkeervlak t.o.v. de omliggende bestrating d.m.v. lijnen (breedte minimaal 10cm) en/of een vlak met contrastwaarde van 0,3 t.o.v. de aansluitende bestrating. Indien er een stoeprand is, zorg voor een opritje op maximaal 5m afstand van het parkeervak met minimaal 85cm vrije doorgangsbreedte. Indien de verkeerssituatie dit niet toelaat dan dient het opritje zo dichtbij mogelijk te zijn.

Voor dit verbeterpunt gelden voor goud (zie: **7**) aanvullende criteria. Lees verder als u hier rekening mee wilt houden en de toegankelijkheid nog verder wilt optimaliseren.

Spreekkamer 1 - Ruimte

3. De vrije draaicirkel is 72cm tot 30cm hoogte van de vloer.



Hierdoor is er onvoldoende manoeuvreerruimte voor bezoekers met een rolstoel of rollator.

Advies:

Zorg voor een vrije draaicirkel van minimaal 150cm tot 30cm hoogte van de vloer (tussen vaste objecten). Daarboven mag deze 15cm minder zijn.

Spreekkamer 1 - Ruimte

4. Er zijn onvoldoende stoelen met rug- en armleuningen.



Hierdoor hebben bezoekers die slecht ter been zijn onvoldoende steun bij het zitten en opstaan.

Advies:

Zorg ervoor dat minimaal 5% van de stoelen voor bezoekers (bij minder dan 20 stoelen, minimaal één) stoelen zijn met rug- en armleuningen. Let op; Dit geldt per functie in een ruimte.

Voor dit verbeterpunt gelden voor goud (zie: **17**) aanvullende criteria. Lees verder als u hier rekening mee wilt houden en de toegankelijkheid nog verder wilt optimaliseren.

Omgevingsloket - Drempel

5. Er bevindt zich een hoogteverschil van 3cm hoog.



Hierdoor kunnen bezoekers met een scootmobiel, rolstoel of rollator de route lastig of niet overbruggen.

Advies:

Verhoog de vloer of bestrating (of indien dat niet mogelijk is zorg voor een drempelhulp) zodat er geen hoogteverschil meer is (of maximaal 2cm). Realiseer een stabiele, nagelvaste hellingbaan met anti-slip, die 300kg kan dragen en een stijgingspercentage heeft van maximaal 20%. De hellingbaan moet over de gehele lengte een vrije breedte hebben van minimaal 90cm. Indien het hoogteverschil zich bij een deur bevindt, dan is de vrije doorgangsbreedte van de hellingbaan of drempelhulp tenminste gelijk aan de vrije doorgangsbreedte van de (dubbele) deur.

Voor dit verbeterpunt gelden voor goud (zie: **18**) aanvullende criteria. Lees verder als u hier rekening mee wilt houden en de toegankelijkheid nog verder wilt optimaliseren.

Het rolstoelvriendelijk toilet

6. Er ontbreekt een rolstoelvriendelijk toilet.



Hierdoor kunnen bezoekers met een rolstoel of rollator en bezoekers die slecht ter been zijn niet naar het toilet.

Advies:

Realiseer een rolstoelvriendelijk toilet welke voldoet aan de volgende punten:

- een route met een vrije doorgangsbreedte van 90cm naar het rolstoelvriendelijk toilet;
- rolstoelvriendelijk toilet op of naast de deur aangegeven;
- drempelvrije doorgang;
- deur(en) met een vrije doorgangsbreedte van minimaal 85cm;
- een vrije doorgangshoogte van minimaal 210cm. Indien dat niet mogelijk is, breng gevarenmarkering aan in een hoogcontrasterende kleur;
- beugel op de binnenzijde van de deur over de gehele breedte op 85-95cm hoogte (of schuifdeur of automatische deur);
- automatische lichtsakelaar of lichtsakelaar op maximaal 135cm hoogte;
- vrije draaicirkel van 150cm tot 30cm hoogte;
- Indien transferruimte dan vrij van losse (verwijderbare) obstakels;
- opklapbare armsteunen aan beide zijden van de closetpot met bovenzijde op 70-80cm hoogte;
- toiletrol aan de armsteun of binnen 65cm van het hart van de closetpot;
- onderrijdbare wastafel tot 70cm hoogte en bovenzijde op 80cm hoogte;
- een vaste spiegel op de achterwand tussen 100 en 150cm hoogte. De ideale situatie is een vaste spiegel tussen 100 en 200cm hoogte;
- prullenbak die met de hand te openen is;
- handdroger of handdoek(automaat) op maximaal 135cm hoogte;
- zeepdispenser op maximaal 135cm hoogte vanaf de onderkant;
- alle voorzieningen dienen bruikbaar en bereikbaar te zijn met een vrije doorgangsbreedte van 90cm;
- alarmkoord op 20-50cm hoogte.

Voor dit verbeterpunt gelden voor goud (zie: **23**) aanvullende criteria. Lees verder als u hier rekening mee wilt houden en de toegankelijkheid nog verder wilt optimaliseren.



Zilver

Heeft u tot dit punt alles kunnen oplossen? Neem dan snel contact op, zodat u het zilveren Keurmerk voor Toegankelijkheid kunt ontvangen! We komen dan graag langs voor een herkeuring en om het certificaat uit te reiken.

Gaat u voor goud? Lees dan verder.



Met de volgende aanpassingen is uw locatie optimaal toegankelijk en voldoet deze op veel punten aan de hoogwaardige toegankelijkheidsstandaarden de NEN-ISO21542_2012 en de Integrale Toegankelijkheidsstandaard 2018.

De openbare parkeervoorziening binnen 50m - de parkeervoorzieningen - Haakse GPP

7. De gehandicaptenparkeerplaats is 455cm lang.



Hierdoor hebben bezoekers met een rolstoel niet voldoende ruimte om (veilig) in- en uit te stappen aan de achterzijde van de auto.

Advies:

Vergroot de gehandicaptenparkeerplaats tot een lengte van minimaal 500cm. Indien dit niet mogelijk is, realiseer dan een gehandicaptenparkeerplaats die voldoet aan één van de onderstaande opties:

Optie 1:

Indien een haakse gehandicaptenparkeerplaats op terrein:

Leg een gehandicaptenparkeerplaats aan met een afmeting van 500x350cm binnen 50m afstand van de entree (indien het parkeerterrein op meer dan 50m afstand ligt dan zo dichtbij mogelijk); op een aaneengesloten stroef oppervlak (geen schelpen, open bestrating e.d.); met een verkeersbord E06 of een ander bord met rolstoelsymbool en een 'P'. Zorg voor een duidelijke afbakening van het parkeervlak t.o.v. de omliggende bestrating d.m.v. lijnen (breedte minimaal 10cm) en/of een vlak met contrastwaarde van 0,3 t.o.v. de aansluitende bestrating. Indien er een stoeprand is, zorg voor een opritje op maximaal 5m afstand van het parkeervak met minimaal 85cm vrije doorgangsbreedte. Indien de verkeerssituatie dit niet toelaat dan dient het opritje zo dichtbij mogelijk te zijn.

Optie 2:

Indien een evenwijdige gehandicaptenparkeerplaats op terrein:

Leg een gehandicaptenparkeerplaats aan met een afmeting van 600x200cm binnen 50m afstand van de entree (indien het parkeerterrein op meer dan 50m afstand ligt dan zo dichtbij mogelijk); op een aaneengesloten stroef oppervlak (geen schelpen, open bestrating e.d.); met een verkeersbord E06 of een ander bord met rolstoelsymbool en een 'P'; duidelijke afbakening van het parkeervlak t.o.v. de omliggende bestrating d.m.v. lijnen (breedte minimaal 10cm) en/of een vlak met

contrastwaarde van 0,3 t.o.v. de aansluitende bestrating. Indien er een stoeprand is, zorg voor een opritje op maximaal 5m afstand van het parkeervak met minimaal 85cm vrije doorgangsbreedte. Indien de verkeerssituatie dit niet toelaat dan dient het opritje zo dichtbij mogelijk te zijn.

Optie 3:

Indien een haakse of evenwijdige openbare gehandicaptenparkeerplaats:

Leg een gehandicaptenparkeerplaats aan met een afmeting van 600x350cm binnen 50m afstand van de entree (indien het parkeerterrein op meer dan 50m afstand ligt dan zo dichtbij mogelijk); op een aaneengesloten stroef oppervlak (geen schelpen, open bestrating e.d.); met een verkeersbord E06 of een ander bord met rolstoelsymbool en een 'P'; duidelijke afbakening van het parkeervlak t.o.v. de omliggende bestrating d.m.v. lijnen (breedte minimaal 10cm) en/of een vlak met contrastwaarde van 0,3 t.o.v. de aansluitende bestrating. Indien er een stoeprand is, zorg voor een opritje op maximaal 5m afstand van het parkeervak met minimaal 85cm vrije doorgangsbreedte. Indien de verkeerssituatie dit niet toelaat dan dient het opritje zo dichtbij mogelijk te zijn.

De entree - Tourniquetdeur

8. Er bevindt zich geen knop voor het verlagen van de snelheid van de tourniquetdeur.



Hierdoor kunnen bezoekers met een scooter, rolstoel of rollator de tourniquetdeur niet of lastig gebruiken.

Advies:

Zorg dat er een knop is om de draaisnelheid van de tourniquetdeur te verlagen. Zorg voor een bedienhoogte van 70-135cm.

NB. Er dient minimaal één toegankelijke entree aanwezig te zijn die voldoet aan alle genoemde eisen. Het uitgangspunt is één toegankelijke hoofdentree voor iedereen.

Indien de hoofdentree niet toegankelijk is en ook niet toegankelijk te maken is, dan dient de alternatieve entree duidelijk aangegeven te zijn en deze moet door de bezoeker volledig zelfstandig kunnen worden bediend en worden gebruikt.

De entree - Tourniquetdeur

9. Er ontbreekt een paneel aan de onderkant van de glazen deur.



Hierdoor ontstaat er botsgevaar voor met name slechtziende bezoekers.

Advies:

Breng over de volledige breedte van het glas een (sticker)paneel van 30cm hoogte vanaf de ondergrond aan EN contrasterende markering op 90-100cm hoogte of op 130-140cm hoogte.

Dit laatste kan ook een vergelijkbare opvallende stickermarkering in eigen huisstijl zijn die zich tenminste op 90-100cm hoogte of op 130-140cm hoogte bevindt en tenminste 50% van de breedte van de glazen wand of deur is.

Indien de markering transparant is, mag deze maximaal 40% transparantie hebben.

Geschikte kleurcombinaties zijn onder andere: wit-zwart, wit-antraciet, geel-blauw, lichtgroen-donkerrood, lichtgroen-zwart. Ongeschikte kleurcombinaties zijn: rood-groen en rood-zwart.

Voor glazen wanden en deuren aan de buitenzijde van een locatie geldt: Vermijd donkere markering zoals zwart en breng de markering aan op de buitenzijde van de wand of deur. Dit voorkomt barsten in het glas.

De alternatieve entree

10. Er ontbreekt een paneel aan de onderkant van de glazen wanden, en deze bevatten geen hoog contrasterende markering of de markering bevindt zich niet op de juiste hoogte.



Hierdoor ontstaat er botsgevaar voor met name slechtziende bezoekers.

Advies:

Breng over de volledige breedte van het glas een (sticker)paneel van 30cm hoogte vanaf de ondergrond aan EN contrasterende markering op 90-100cm hoogte of op 130-140cm hoogte.

Dit laatste kan ook een vergelijkbare opvallende stickermarkering in eigen huisstijl zijn die zich tenminste op 90-100cm hoogte of op 130-140cm hoogte bevindt en tenminste 50% van de breedte van de glazen wand of deur is.

Indien de markering transparant is, mag deze maximaal 40% transparantie hebben.

Geschikte kleurcombinaties zijn onder andere: wit-zwart, wit-antraciet, geel-blauw, lichtgroen-donkerrood, lichtgroen-zwart. Ongeschikte kleurcombinaties zijn: rood-groen en rood-zwart.

Voor glazen wanden en deuren aan de buitenzijde van een locatie geldt: Vermijd donkere markering zoals zwart en breng de markering aan op de buitenzijde van de wand of deur. Dit voorkomt barsten in het glas.

Loket 2 - Zit-loket

11. De bovenzijde van het loket bevindt zich op 95cm hoogte.



Hierdoor kunnen bezoekers met een rolstoel niet optimaal gebruik maken van het loket.

Advies:

Indien aan een zitloket schrijfhandelingen moeten worden verricht, dan dient tenminste één deel van de balie aan de bezoekerszijde met de bovenzijde op maximaal 75-80cm hoogte aanwezig te zijn. Dit deel is onderrijdbaar met tenminste 70cm vrije hoogte, 80cm vrije breedte en tenminste 35cm diepte.

Loket 2 - Zit-loket

12. De receptiebalie heeft een 0cm vrij inrijdbare diepte.



Hierdoor kunnen bezoekers met een rolstoel niet optimaal gebruik maken van de receptiebalie.

Advies:

Zorg ervoor dat bij tenminste een deel van de balie aan de bezoekerszijde de bovenzijde zich op maximaal 75cm hoogte bevindt, indien die hoogte niet mogelijk is, dan tenminste 80cm hoogte. Dit deel is onderrijdbaar met tenminste 70cm vrije hoogte, 80cm vrije breedte en tenminste 60cm vrije diepte, indien deze diepte niet mogelijk is, dan tenminste 35cm vrije diepte.

Loket 2 - Zit-loket

13. De zithoogte van de stoel met rug- en armleuningen is 67cm.



Hierdoor hebben bezoekers die slecht ter been zijn onvoldoende steun bij het gaan zitten en opstaan.

Advies:

Zorg ervoor dat minimaal 5% van de stoelen voor bezoekers (bij minder dan 20 stoelen, minimaal één) stoelen zijn met rug- en armleuningen **EN** de stoelen dienen een zithoogte te hebben tussen 45 en 50cm. Let op; Dit geldt per functie in een ruimte.

Loket 2 - Zit-loket

14. Er ontbreken stoelen zonder armleuningen.



Hierdoor zijn de zitplaatsen niet integraal toegankelijk voor mensen met obesitas.

Advies:

Zorg ervoor dat minimaal 5% van de stoelen voor bezoekers (bij minder dan 20 stoelen, minimaal één) stoelen zijn zonder armleuningen. De stoelen dienen een zithoogte te hebben tussen 45 en 50cm. Let op; Dit geldt per functie in een ruimte.

Spreekkamer 1 - Handmatige toegangsdeur

15. De vrije opstelruimte aan de duwzijde van de deur is 78cm diep.



Hierdoor is het lastig voor bezoekers met een scootmobiel, rolstoel of rollator om de deur zelfstandig te openen.

Advies:

Onderzoek de mogelijkheden om het obstakel te verwijderen zodat een vrije opstelruimte van minimaal 50cm breed en 120cm diep aan de slotzijde van de deur ontstaat, aan de trekzijde van de deur. Aan de duwzijde van de deur, aan de slotzijde dient er een vrije opstelruimte te zijn van minimaal 35cm breed en 120cm lang. Indien dat niet mogelijk is, installeer dan een automatische deurdranger zodat de opstelruimte niet meer nodig is. Indien nodig zorg dat er bij de installatie van deze deurdranger rekening wordt gehouden met het brandveiligheidssysteem en toegangscontrole systeem. Overleg met de beheerder of contactpersoon van de locatie over de daadwerkelijke uitvoering.

Spreekkamer 1 - Ruimte

16. De tafel heeft een 43cm vrij inrijdbare diepte.



Hierdoor kunnen bezoekers met een rolstoel niet optimaal gebruik maken van de tafel.

Advies:

Zorg ervoor dat 5% (minimaal één) van de tafels voldoet aan de volgende eis: vrij onderrijdbaar met 70cm vrije hoogte, 70cm vrije breedte en 60cm diepte (voor een persoon met rolstoel).

Spreekkamer 1 - Ruimte

17. Er zijn onvoldoende stoelen met rug- en armleuningen.



Hierdoor hebben bezoekers die slecht ter been zijn onvoldoende steun bij het zitten en opstaan.

Advies:

Zorg ervoor dat minimaal 5% van de stoelen voor bezoekers (bij minder dan 20 stoelen, minimaal één) stoelen zijn met rug- en armleuningen **EN** de stoelen dienen een zithoogte te hebben tussen 45 en 50cm. Let op; Dit geldt per functie in een ruimte.

Omgevingsloket - Drempel

18. Er bevindt zich een hoogteverschil van 3cm hoog.




Hierdoor kunnen bezoekers met een scootmobiel, rolstoel of rollator de route lastig of niet overbruggen.

Advies:

Verhoog de vloer of bestrating (of indien dat niet mogelijk is zorg voor een drempelhulp) zodat er geen hoogteverschil meer is (of maximaal 2cm). Realiseer een stabiele, nagelvaste hellingbaan met anti-slip, die 300kg kan dragen en een stijgingspercentage heeft van maximaal 20%. De hellingbaan moet over de gehele lengte een vrije breedte hebben van minimaal 120cm, aanbevolen is 180cm. Indien het hoogteverschil zich bij een deur bevindt, dan is de vrije doorgangsbreedte van de hellingbaan of drempelhulp tenminste gelijk aan de vrije doorgangsbreedte van de (dubbele) deur.

Omgevingsloket - Ruimte

19. Er ontbreken stoelen zonder armleuningen.

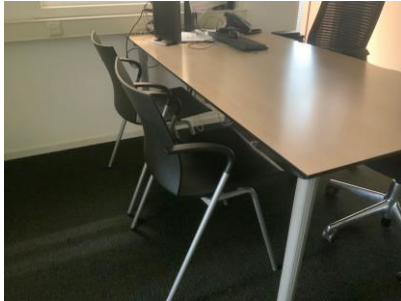

Hierdoor zijn de zitplaatsen niet integraal toegankelijk voor mensen met obesitas.

Advies:

Zorg ervoor dat minimaal 5% van de stoelen voor bezoekers (bij minder dan 20 stoelen, minimaal één) stoelen zijn zonder armleuningen. De stoelen dienen een zithoogte te hebben tussen 45 en 50cm. Let op; Dit geldt per functie in een ruimte.

De nooduitgang - Handmatige nooddeur

20. De deur opent met 6kg trek-/duwkracht.



Hierdoor kunnen bezoekers met een scootmobiel, rolstoel, rollator en bezoekers met beperkte arm-/handfunctie de deur niet zelfstandig openen.

Advies:

Zorg ervoor dat de deur zelfstandig geopend kan worden. Hiervoor zijn verschillende opties:

1. Indien er een deurdranger aanwezig is, onderzoek of de openingsweerstand zo licht mogelijk afgesteld kan worden waardoor de trek-/duwkracht maximaal 5kg is. Houd hierbij rekening met brandveiligheid en compartimentering van het gebouw.
2. Plaats een magnetische deurstop en zorg ervoor dat de deur tijdens openingstijden geopend is. De magneetstop kan gekoppeld worden aan een brandveiligheidssysteem, waardoor de deur bij brand kan sluiten. Doe dit altijd in overleg met de brandweer.
3. Installeer een mechanische deurdranger waarbij de openingsweerstand zo licht mogelijk afgesteld kan worden, waardoor de trek-/duwkracht maximaal 5kg is. Houd hierbij rekening met brandveiligheid en compartimentering van het gebouw.
4. Installeer een automatische deurdranger. Indien deze aangestuurd wordt met één of meerdere bedieningsknoppen, zorg dan dat de bedienhoogte hiervan 70-135cm is. Indien nodig zorg dat er bij de installatie rekening wordt gehouden met het brandveiligheidssysteem en toegangscontrole systeem.

De nooduitgang - Handmatige nooddeur

21. Er ontbreekt een paneel aan de onderkant van de glazen deur, en deze bevat geen hoog contrasterende markering of de markering bevindt zich niet op de juiste hoogte.



Hierdoor ontstaat er botsgevaar voor met name slechtziende bezoekers.

Advies:

Breng over de volledige breedte van het glas een (sticker)paneel van 30cm hoogte vanaf de ondergrond aan OF contrasterende markering op 90-100cm hoogte of op 130-140cm hoogte.

Dit laatste kan ook een vergelijkbare opvallende stickermarkering in eigen huisstijl zijn die zich tenminste op 90-100cm hoogte of op 130-140cm hoogte bevindt en tenminste 50% van de breedte van de glazen wand of deur is.

Indien de markering transparant is, mag deze maximaal 40% transparantie hebben.

Geschikte kleurcombinaties zijn onder andere: wit-zwart, wit-antraciet, geel-blauw, lichtgroen-donkerrood, lichtgroen-zwart. Ongeschikte kleurcombinaties zijn: rood-groen en rood-zwart.

Voor glazen wanden en deuren aan de buitenzijde van een locatie geldt: Vermijd donkere markering zoals zwart en breng de markering aan op de buitenzijde van de wand of deur. Dit voorkomt barsten in het glas.

De nooduitgang - Handmatige nooddeur

22. Er ontbreekt een paneel aan de onderkant van de glazen wanden, en deze bevatten geen hoog contrasterende markering of de markering bevindt zich niet op de juiste hoogte.



Hierdoor ontstaat er botsgevaar voor met name slechtziende bezoekers.

Advies:

Breng over de volledige breedte van het glas een (sticker)paneel van 30cm hoogte vanaf de ondergrond aan OF contrasterende markering op 90-100cm hoogte of op 130-140cm hoogte.

Dit laatste kan ook een vergelijkbare opvallende stickermarkering in eigen huisstijl zijn die zich tenminste op 90-100cm hoogte of op 130-140cm hoogte bevindt en tenminste 50% van de breedte van de glazen wand of deur is.

Indien de markering transparant is, mag deze maximaal 40% transparantie hebben.

Geschikte kleurcombinaties zijn onder andere: wit-zwart, wit-antraciet, geel-blauw, lichtgroen-donkerrood, lichtgroen-zwart. Ongeschikte kleurcombinaties zijn: rood-groen en rood-zwart.

Voor glazen wanden en deuren aan de buitenzijde van een locatie geldt: Vermijd donkere markering zoals zwart en breng de markering aan op de buitenzijde van de wand of deur. Dit voorkomt barsten in het glas.

Het rolstoelvriendelijk toilet

23. Er ontbreekt een rolstoelvriendelijk toilet.



Hierdoor kunnen bezoekers met een rolstoel of rollator en bezoekers die slecht ter been zijn niet naar het toilet.

Advies:

Realiseer een rolstoelvriendelijk toilet welke voldoet aan de volgende punten:

- een route met een vrije doorgangsbreedte van 90cm naar het rolstoelvriendelijk toilet;
- bewegwijzering naar het rolstoelvriendelijk toilet indien het niet vindbaar is bij de toiletten;
- rolstoelvriendelijk toilet op of naast de deur aangegeven;
- drempelvrije doorgang;
- deur(en) met een vrije doorgangsbreedte van minimaal 85cm;
- een vrije doorgangshoogte van minimaal 210cm. Indien dat niet mogelijk is, breng gevarenmarkering aan in een hoogcontrasterende kleur;
- beugel op de binnenzijde van de deur over de gehele breedte op 85-95cm hoogte (of schuifdeur of automatische deur);
- 50cm vrije opstelruimte aan de deurkrukszijde van de deur, waar de deur naar buiten opent (indien geen schuifdeur of automatische deur);
- automatische lichtsakelaar of lichtsakelaar op maximaal 135cm hoogte;
- vrije draaicirkel van 150cm tot 30cm hoogte;
- 90cm x 120cm vrije transferruimte naast de closetpot tot de muur;
- opklapbare armsteunen aan beide zijden van de closetpot met de bovenzijde op 70-80cm hoogte;
- toiletrol aan de armsteun of binnen 65cm van het hart van de closetpot;
- onderrijdbare wastafel tot 70cm hoogte en bovenzijde op 80cm hoogte;
- elleboogkraan of automatische kraan;
- een sifon van pvc indien er een warmwaterkraan is;
- een vaste spiegel op de achterwand tussen 100 en 150cm hoogte. De ideale situatie is een vaste spiegel tussen 100 en 200cm hoogte;

- prullenbak die met de hand te openen is;
- handdroger of handdoek(automaat) op maximaal 135cm hoogte;
- zeepdispenser op maximaal 135cm hoogte vanaf de onderkant;
- alle voorzieningen dienen bruikbaar en bereikbaar te zijn met een vrije doorgangsbreedte van 90cm;
- alarmkoord op 20-50cm hoogte en met een opvolging van het alarm binnen 2 minuten.



Goud

Heeft u tot dit punt alles kunnen oplossen? Neem dan snel contact op met ons, zodat u het gouden Keurmerk voor Toegankelijkheid kunt ontvangen! We komen dan graag langs voor een herkeuring en om het certificaat uit te reiken.